


Detail "X"




Standardposition des Bedienaggregat

die schraffierten Flächen müssen in sich und zueinander absolut planeben sein

Wasserabfluss empfohlen

Netzanschluss-zuführung

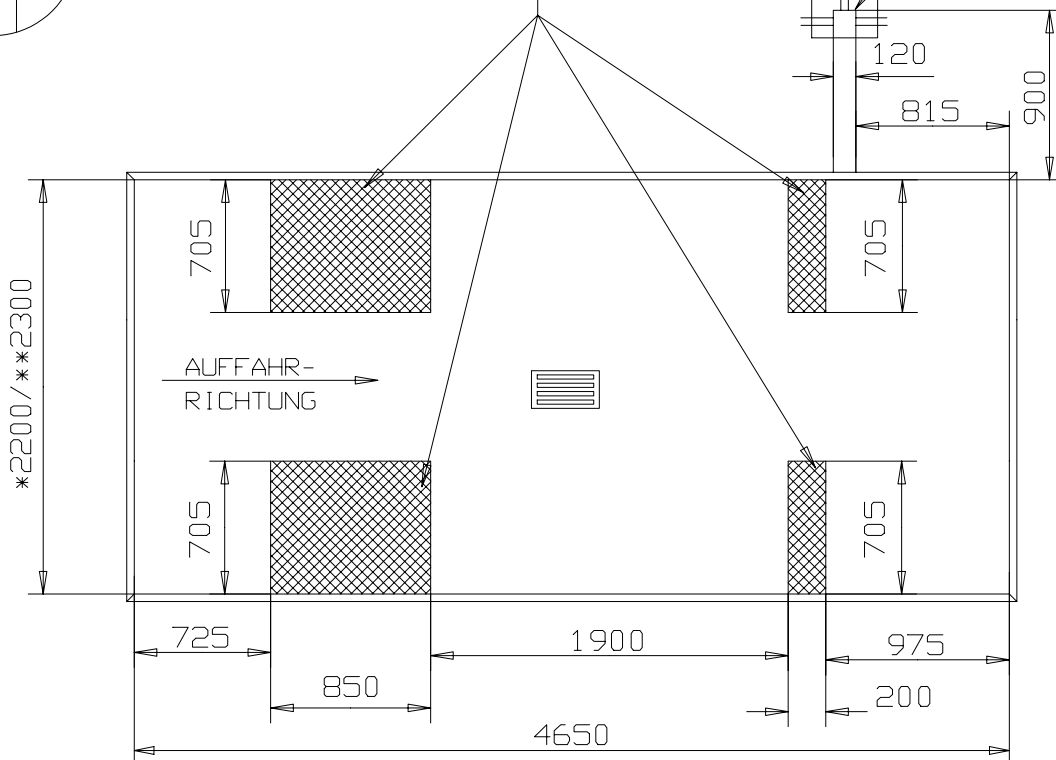

* Version ohne Achsheber oder mit Achsheber Laser Jack
 ** Version mit Achsheber Jack 2000


ACHTUNG:

Gültig nur für die Serienausführung mit Fest- und Loslager und beidseitigen Auffahrklappen.
 Anstelle des Leitungskanals kann auch ein Leerrohr min. DN100 verlegt werden.

Bauseits am Bedienelement bereitstellen:
 Netzanschluss: 3PH.N+PE, 400V, 50Hz
 Absicherung: 16 Ampere träge

Optional für Jack:
 Druckluft: lichte Weite 6mm, 6-10 bar

(X) alternative zum Leitungskanal

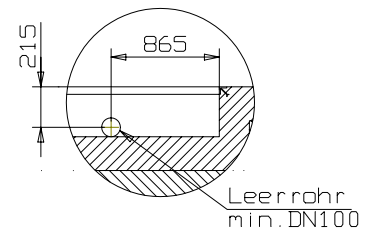

Wir weisen in unseren Plänen auf die Mindestanforderung des Fundamentes hin. Jedoch der Zustand der örtlichen Gegebenheiten (z.B. Untergrund) obliegt nicht in unserer Verantwortung. Im Bedarfsfall ist ein Architekt/Statiker zu kontaktieren.

UNI LIFT 3500 NT/CLT Plus AMS
 Radfreiheber und Achsmess-Set bodeneben
 Rechteckfundament für Achsheber Jack

Nussbaum

www.nussbaum-lifts.de

24.10.2000 / M.A.

Einbau 2231-1