



Detail "X"

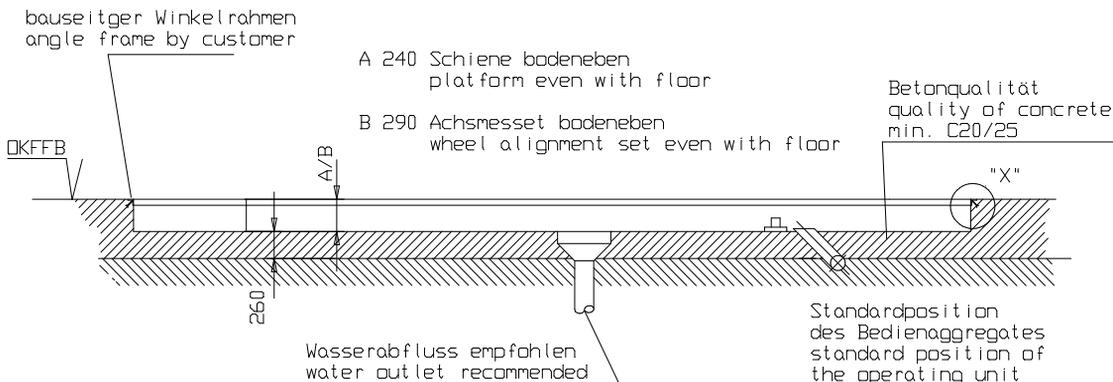

the hatched surfaces must be absolutely even with each other
die schraffierte Flächen müssen in sich und zueinander absolut planeben sein

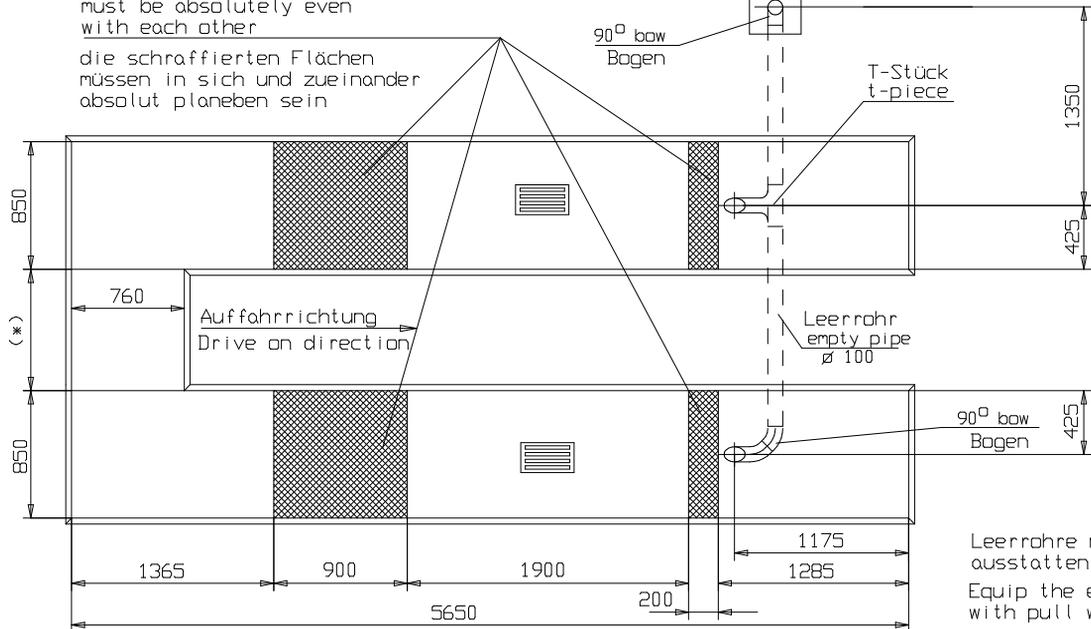

Rohbeton hat lange chemische Ausdünstungen. Korrosionsbildung an den Bodenblechen (Grundrahmen, Fest- und Loslager) wird dadurch begünstigt. Wir empfehlen vor Montage der Bühne den Rohfußboden mit einem Schutzanstrich (z.B. 2 Komponenten Epoxidharz Bodenbeschichtung) zu versehen.

Wir weisen in unseren Plänen auf die Mindestanforderung des Fundamentes hin, jedoch der Zustand der örtlichen Gegebenheiten (z.B. Untergrund etc.) obliegt nicht unserer Verantwortung. Die Ausbildung der Einbausituation muss vom planenden Architekten bzw. Statiker im speziellen Fall individuell spezifiziert werden.

Valid for inground version. With drive-on ramp at each end of the rail
Prepared by customer at the operating unit:
Power supply: 3PH.N+PE, 400V, 50Hz
Fuse: 16 Ampere (time lag)
Air supply: inner diameter 6mm, pressure 6-10bar
Water outlet recommended.
Observe the power supply of your country

Achtung: Gilt nur für die Serienausführung mit beidseitigen Auffahrklappen.
Bauseits ist am Bedienteil folgendes bereitzustellen:
Für ausreichende Länge der Versorgungsleitungen ist zu sorgen.
Netzanschluss 3/N+PE, 400 V, 50 Hz.
Luftanschluss lichter Durchmesser 6mm, Druck 6 bar
Wasserabfluss in der Vertiefung.

(*) min. 810mm ohne Achsheber oder mit Achsheber Loser Jack. Jack 2500
min. 910mm mit Achsheber Jack 2000. Jack 5000
min. 810mm without Jack or with Loser Jack. Jack 2500
min. 910mm with Jack 2000. Jack 5000

Mass- und Konstruktionsänderungen vorbehalten! Alle Maße in mm!

				Datum	Name	Benennung UNI-LIFT 6000 UNI-LIFT 6500 UNI-LIFT 8000 Schienenlaenge 5500mm / platform
			Bearb.	28.01.08	mg	
			Gepr.			
			Norm			
						Zeichnungsnummer 6209-5_Einbau
a	UNI-LIFT 6500 hinzu	18.7.17	mh			
Nr	Aenderung	Datum	Name	Urspr.	Ersatz fuer:	Ersatz durch: